GF Piping Systems

Welding Table

Schweiss-Tabelle
Table de Soudage

TOP - ECOS 250

Butt-Fusion Machine
Stumpfschweissmaschine
Machine à Souder Bout à Bout

1.Fusion data / Schweissdaten / Param. de soudage

1.1 Heating element butt-fusion of PE
Heizelement-Stumpfschweissen von PE
Soudage bout à bout pour PE

Fusion chart according to DVS 2207-1
Schweisstabelle entsprechend DVS 2207-1
Table de Soudage conformément aux DVS 2207-1

Heating element temperature: 220°C ± 10°C
Heizelementtemperatur : 220°C ± 10°C
Température de l'élément chauffant: 220°C ± 10°C

	1	2	3	4	5
Nominal wall thickness	**Equalization** Bead height on heating element after equalization	**Heat soak** Heat soak time = 10 x wall thickness	**Change-over**	**Join** Time until max pressure reached	**Cooling** Cooling time at fusion pressure
Nennwanddicke	**Angleichen** Wulsthöhe am Heizelement am Ende der Angleichzeit	**Anwärmen** Anwärmzeit = 10 x Wanddicke	**Umstellen**	**Fügen** Zeit bis zur vollen Druckaufbringung	**Abkühlen** Abkühlzeit unter Fügedruck
Épaisseur nominale du tuyau	**Formation du bourrelet** Épaisseur du bourrelet sur la plaque chauffante	**Chauffage** Temps de chauffe= 10 x épaisseur du tuyau	**Transition**	**Augment. de la pression** Temps pour atteindre la pression de soudage	**Refroidissement** Temps de refroidissement à la pression de soudage
	P1=0.15N/mm²	P2=0.01N/mm²			P5=0.15N/mm²
[mm]	Min. [mm]	[sec]	Max. [sec]	[sec]	Min. [min]
up to 4.5	0.5	45	5	5	See next table
4.5 – 7.0	1.0	45 – 70	5 – 6	5 – 6	
7.0 – 12.0	1.5	70 – 120	6 – 8	6 – 8	
12.0 – 19.0	2.0	120 – 190	8 – 10	8 – 11	
19.0 – 26.0	2.5	190 – 260	10 – 12	11 – 14	
26.0 – 37.0	3.0	260 – 370	12 – 16	14 – 19	
37.0 – 50.0	3.5	370 – 500	16 – 20	19 – 25	
50.0 – 70.0	4.0	500 – 700	20 – 25	25 – 35	
70.0 – 90.0	4.5	700 – 900	25 – 30	35	
90.0 – 110.0	5.0	900 –1100	30 – 35	35	
110.0 – 130.0	5.5	1100 – 1300	35	35	

Nominal wall thickness **Nennwanddicke** **Épaisseur nominale du tuyau**	**Cooling time at fusion pressure p = 0.15 N/mm2 ± 0.01 depending on the ambient temperature (Ta)** **Abkühlzeit unter Fügedruck p = 0,15 ± 0,01 N/mm² in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Ta)** **Temps de refroidissement à la pression p = 0,15 ± 0,01 N/mm² en fonction de la température ambiante (Ta)**		
mm	Ta ≤ 15°C Min. [min]	15°C < Ta ≤ 25°C Min. [min]	25°C < Ta ≤ 40°C Min. [min]
up to 4.5	4.0	5.0	6.5
4.5 – 7.0	4.0 – 6.0	5.0 – 7.5	6.5 – 9.5
7.0 – 12.0	6.0 – 9.5	7.5 – 12	9.5 – 15.5
12.0 – 19.0	9.5 – 14	12 – 18	15.5 – 24
19.0 – 26.0	14 – 19	18 – 24	24 – 32
26.0 – 37.0	19 – 27	24 – 34	32 – 45
37.0 – 50.0	27 – 36	34 – 46	45 – 61
50.0 – 70.0	36 – 50	46 – 64	61 – 85
70.0 – 90.0	50 – 64	64 – 82	85 – 109
90.0 – 110.0	64 – 78	82 – 100	109 – 133
110.0 – 130.0	78 – 92	100 – 118	133 – 157

Process steps for heating element butt fusion
Verfahrensschritte beim Heizelement-Stumpfschweissen
Graphique temps/pression pour le soudage bout à bout

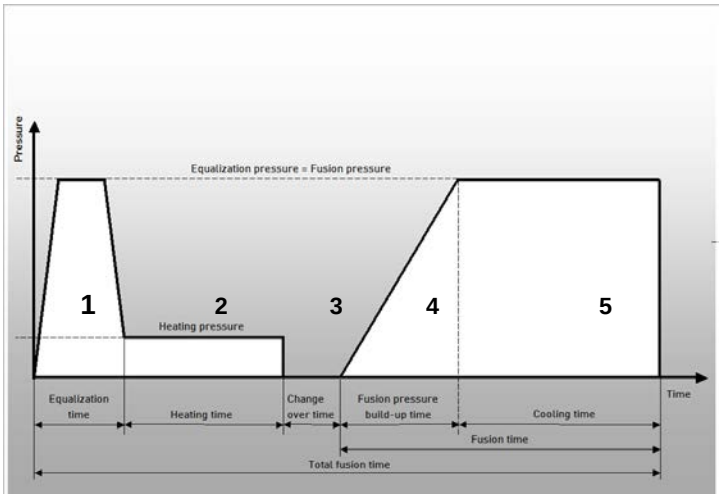

t1 Equalization time / Angleichzeit / Temps de formation du bourrelet

t2 Heating time / Anwärmzeit / Temps de chauffe

t3 Change over time / Umstellzeit / Temps de retrait de l'élément chauffant

t4 Fusion pressure build-up time / Fügedruck Aufbauzeit / Temps de augmentation de la pression

t5 Cooling time / Abkühlzeit / Temps de refroidissement

Heating element butt fusion of **PE** according to DVS 2207-1
Heizelement-Stumpfschweissen von **PE** nach DVS 2207-1 /
Soudage bout à bout par élément chauffant pour **PE** conformément aux DVS 2207-1

Ø	Outside pipe diameter	Rohr - Aussendurchmesser	Diamètre extérieur du tuyau
e	Wall thickness	Wanddicke	Epaisseur nominale du tuyau
A	Fusion surface	Schweissfläche	Surface de soudage
P1	Equalization pressure	Angleich Druck	Pression de formation du bourrelet
P2	Heating pressure	Anwärmdruck	Pression de chauffe
P5	Fusion pressure	Fügedruck	Pression de soudage
Ta	Ambient Temperature	Umgebungstemperatur	Température ambiante

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	-	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,2
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	-	1187	1501	1960	2422	2990	3784	4749
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	-	3	4	6	7	9	11	14
SDR	Bead size		mm	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
41	p2: Heating pressure		bar	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	-	31	35	40	44	49	55	62
	t3: Change over time		sec	-	-	-	5	5	5	5	5	5	6
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	-	5	5	5	5	5	5	6
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	-	7	7	7	7	7	8	9
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	-	5	5	5	5	5	6	7
		Ta <= 15°C	min	-	-	-	4	4	4	4	4	5	5

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	3,4	3,9	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	1139	1484	1833	2388	2991	3775	4728	5861
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	3	4	5	7	9	11	14	17
SDR	Bead size		mm	-	-	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
33	p2: Heating pressure		bar	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	34	39	43	49	55	62	69	77
	t3: Change over time		sec	-	-	5	5	5	5	5	6	6	6
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	5	5	5	5	5	6	6	6
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	7	7	7	7	8	9	9	10
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	5	5	5	5	6	7	7	8
		Ta <= 15°C	min	-	-	4	4	4	4	5	5	6	6

PE (DVS 2207-1)

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	4,2	4,8	5,4	6,2	6,9	7,7	8,6	9,6
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	1406	1815	2277	2974	3764	4647	5847	7261
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	4	5	7	9	11	14	17	21
SDR	Bead size		mm	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
26	p2: Heating pressure		bar	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	42	48	54	62	69	77	86	96
	t3: Change over time		sec	-	-	5	5	5	6	6	6	7	7
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	5	5	5	6	6	6	7	7
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	7	7	8	8	9	10	11	13
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	5	5	6	7	7	8	9	10
		Ta <= 15°C	min	-	-	4	4	5	5	6	6	7	8

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	4,1	5,0	5,7	6,4	7,3	8,2	9,1	10,3	11,4
	A: Fusion surface		mm^2	-	1104	1649	2130	2672	3490	4416	5452	6947	8519
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	3	5	6	8	10	13	16	20	25
SDR	Bead size		mm	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22	p2: Heating pressure		bar	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	t2: Heating time		sec	-	41	50	57	64	73	82	91	103	114
	t3: Change over time		sec	-	5	5	5	6	6	6	7	7	8
	t4: Pressure build-up time		sec	-	5	5	5	6	6	6	7	7	8
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	7	7	8	9	10	11	12	13	15
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	5	6	6	7	8	9	9	10	11
		Ta <= 15°C	min	-	4	4	5	5	6	7	7	8	9

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	4,3	5,3	6,0	6,7	7,7	8,6	9,6	10,8	11,9
	A: Fusion surface		mm^2	-	1154	1743	2226	2793	3684	4616	5742	7268	8905
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	3	5	7	8	11	14	17	21	26
SDR	Bead size		mm	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21	p2: Heating pressure		bar	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	t2: Heating time		sec	-	43	53	60	67	77	86	96	108	119
	t3: Change over time		sec	-	5	5	6	6	6	7	7	8	8
	t4: Pressure build-up time		sec	-	5	5	6	6	6	7	7	8	8
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	7	7	8	9	10	11	13	14	15
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		Ta <= 15°C	min	-	4	5	5	6	6	7	8	9	9

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	4,3	5,1	6,3	7,1	8,0	9,1	10,2	11,4	12,8	14,2
	A: Fusion surface		mm^2	947	1364	2037	2631	3300	4310	5455	6734	8523	10522
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	3	4	6	8	10	13	16	20	25	31
SDR	Bead size		mm	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
17,6	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	t2: Heating time		sec	43	51	63	71	80	91	102	114	128	142
	t3: Change over time		sec	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9
	t4: Pressure build-up time		sec	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	7	7	9	10	11	12	13	15	16	18
		15°C < Ta <= 25°C	min	5	6	7	8	8	9	10	11	13	14
		Ta <= 15°C	min	4	4	5	6	7	7	8	9	10	11

PE (DVS 2207-1)

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	4,5	5,4	6,6	7,4	8,3	9,5	10,7	11,9	13,4	14,8
	A: Fusion surface		mm^2	997	1435	2144	2718	3434	4492	5691	7032	8908	10936
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	3	4	6	8	10	13	17	21	26	32
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
17	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	t2: Heating time		sec	45	54	66	74	83	95	107	119	134	148
	t3: Change over time		sec	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9
	t4: Pressure build-up time		sec	5	5	6	6	7	7	7	8	9	9
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	7	8	9	10	11	13	14	15	17	19
		15°C < Ta <= 25°C	min	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ta <= 15°C	min	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	5,6	6,7	8,1	9,2	10,3	11,8	13,3	14,7	16,6	18,4
	A: Fusion surface		mm^2	1221	1753	2590	3344	4195	5479	6965	8561	10868	13376
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	4	5	8	10	12	16	20	25	32	39
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
13,6	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
	t2: Heating time		sec	56	67	81	92	103	118	133	147	166	184
	t3: Change over time		sec	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
	t4: Pressure build-up time		sec	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23
		15°C < Ta <= 25°C	min	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17
		Ta <= 15°C	min	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	6,8	8,2	10,0	11,4	12,7	14,6	16,4	18,2	20,5	22,7
	A: Fusion surface		mm^2	1460	2103	3142	4057	5089	6669	8412	10385	13144	16227
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	4	6	9	12	15	20	25	31	39	48
SDR	Bead size		mm	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
11	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
	t2: Heating time		sec	68	82	100	114	127	146	164	182	205	227
	t3: Change over time		sec	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11
	t4: Pressure build-up time		sec	6	6	7	8	8	9	10	11	12	13
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	9	11	13	15	16	19	21	23	26	28
		15°C < Ta <= 25°C	min	7	9	10	11	13	14	16	17	19	21
		Ta <= 15°C	min	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17

PE (DVS 2207-1)

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	8,4	10,1	12,3	14,0	15,7	17,9	20,1	22,4	25,2	27,9
	A: Fusion surface		mm^2	1758	2535	3775	4882	6131	7991	10097	12498	15818	19467
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	5	7	11	14	18	24	30	37	47	57
SDR	Bead size		mm	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0
9	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
	t2: Heating time		sec	84	101	123	140	157	179	201	224	252	279
	t3: Change over time		sec	7	7	8	9	9	10	10	11	12	13
	t4: Pressure build-up time		sec	7	7	8	9	10	11	11	12	14	15
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	11	13	16	18	20	23	25	28	31	34
		15°C < Ta <= 25°C	min	9	10	12	14	15	17	19	21	23	26
		Ta <= 15°C	min	7	8	10	11	12	13	15	16	18	20

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	10,3	12,3	15,1	17,1	19,2	21,9	24,6	27,4	30,8	34,2
	A: Fusion surface		mm^2	2094	3002	4502	5797	7286	9501	12010	14857	18791	23186
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	6	9	13	17	21	28	35	44	55	68
SDR	Bead size		mm	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
7,4	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5
	t2: Heating time		sec	103	123	151	171	192	219	246	274	308	342
	t3: Change over time		sec	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
	t4: Pressure build-up time		sec	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	13	16	19	22	24	27	30	34	38	42
		15°C < Ta <= 25°C	min	10	12	15	16	18	20	23	25	28	31
		Ta <= 15°C	min	8	10	11	13	14	16	18	20	22	25

1.2 Heating element butt-fusion of PP
Heizelement-Stumpfschweissen von PP
Soudage bout à bout pour PP

Fusion chart according to DVS 2207-11
Schweisstabelle entsprechend DVS 2207-11
Table de Soudage conformément aux DVS 2207-11

	1	2	3	4	5
Nominal wall thickness	**Equalization** Bead height on heating element after equalization	**Heat soak** Heat soak time = 10 x wall thickness	**Change-over**	**Join** Time until max pressure reached	**Cooling** Cooling time at fusion pressure
Nennwanddicke	**Angleichen** Wulsthöhe am Heizelement am Ende der Angleichzeit	**Anwärmen** Anwärmzeit = 10 x Wanddicke	**Umstellen**	**Fügen** Zeit bis zur vollen Druckaufbringung	**Abkühlen** Abkühlzeit unter Fügedruck
Épaisseur nominale du tuyau	**Formation du bourrelet** Épaisseur du bourrelet sur la plaque chauffante	**Chauffage** Temps de chauffe= 10 x épaisseur du tuyau	**Transition**	**Augment. de la pression** Temps pour atteindre la pression de soudage	**Refroidisse-ment** Temps de refroidissement à la pression de soudage
	P1=0.10N/mm²	P2=0.01N/mm²			P5=0.10N/mm²
[mm]	Min. [mm]	[sec]	Max. [sec]	[sec]	Min. [min]
Fino a 4.5	0.5	up to 53	5	6	See next table
4.5 – 7.0	0.5	53 – 81	5 – 6	6 – 7	
7.0 – 12.0	1.0	81 – 135	6 – 7	7 – 11	
12.0 – 19.0	1.0	135 – 206	7 – 9	11 – 17	
19.0 – 26.0	1.5	206 – 271	9 – 11	17 – 22	
26.0 – 37.0	2.0	271 – 362	11 – 14	22 – 32	
37.0 – 50.0	2.5	362 – 450	14 – 17	32 – 43	
50.0 – 70.0	3.0	450 – 546	17 – 22	43	

Nominal wall thickness **Nennwanddicke** **Épaisseur nominale du tuyau**	**Cooling time at fusion pressure p = 0.10 N/mm² ± 0.01 depending on the ambient temperature (Ta)** **Abkühlzeit unter Fügedruck p = 0,10 ± 0,01 N/mm² in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Ta)** **Temps de refroidissement à la pression p = 0,10 ± 0,01 N/mm² en fonction de la température ambiante (Ta)**		
mm	Ta ≤ 15°C Min. [min]	15°C < Ta ≤ 25°C Min. [min]	25°C < Ta ≤ 40°C Min. [min]
up to 4.5	4.0	5.0	6.5
4.5 – 7.0	4.0 – 6.0	5.0 – 7.5	6.5 – 9.5
7.0 – 12.0	6.0 – 9.5	7.5 – 12	9.5 – 15.5
12.0 – 19.0	9.5 – 14	12 – 18	15.5 – 24
19.0 – 26.0	14 – 19	18 – 24	24 – 32
26.0 – 37.0	19 – 27	24 – 34	32 – 45
37.0 – 50.0	27 – 36	34 – 46	45 – 61
50.0 – 70.0	36 – 50	46 – 64	61 – 85

Process steps for heating element butt fusion
Verfahrensschritte beim Heizelement-Stumpfschweissen
Graphique temps/pression pour le soudage bout à bout

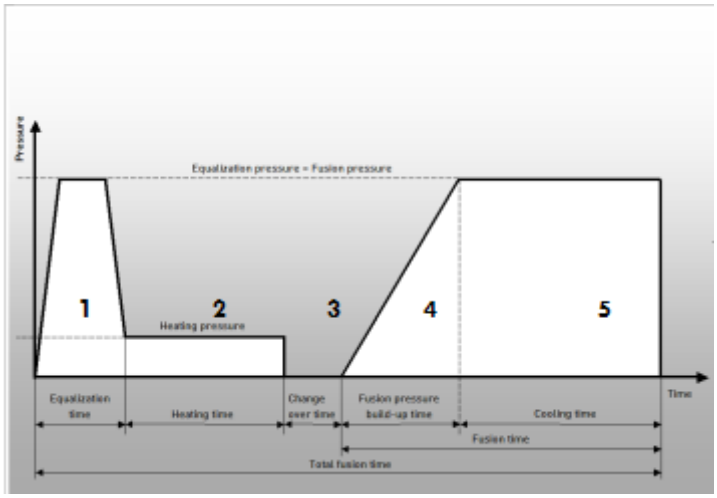

t1 Equalization time / Angleichzeit / Temps de formation du bourrelet

t2 Heating time / Anwärmzeit / Temps de chauffe

t3 Change over time / Umstellzeit / Temps de retrait de l'élément chauffant

t4 Fusion pressure build-up time / Fügedruck Aufbauzeit / Temps de augmentation de la pression

t5 Cooling time / Abkühlzeit / Temps de refroidissement

Heating element butt fusion of **PP** according to DVS 2207-11
Heizelement-Stumpfschweissen von **PP** nach DVS 2207-11
Soudage bout à bout par élément chauffant pour **PP** conformément aux DVS 2207-11

Ø	Outside pipe diameter	Rohr - Aussendurchmesser	Diamètre extérieur du tuyau
e	Wall thickness	Wanddicke	Épaisseur nominale du tuyau
A	Fusion surface	Schweissfläche	Surface de soudage
P1	Equalization pressure	Angleich Druck	Pression de formation du bourrelet
P2	Heating pressure	Anwärmdruck	Pression de chauffe
P5	Fusion pressure	Fügedruck	Pression de soudage

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	-	-	-	4,0	4,4	4,9	5,5	6,2
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	-	-	-	1960	2422	2990	3784	4749
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	-	-	-	4	5	6	7	9
SDR	Bead size		mm	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41	p2: Heating pressure		bar	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	-	-	-	47	52	57	64	72
	t3: Change over time		sec	-	-	-	-	-	5	5	5	5	6
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	-	-	-	6	6	6	6	7
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	-	-	-	7	7	7	8	9
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	-	-	-	5	5	5	6	7
		Ta <= 15°C	min	-	-	-	-	-	4	4	4	5	5

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	-	-	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	-	-	1833	2388	2991	3775	4728	5883
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	-	-	4	5	6	7	9	12
SDR	Bead size		mm	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
33	p2: Heating pressure		bar	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	-	-	51	57	64	72	80	89
	t3: Change over time		sec	-	-	-	-	5	5	5	6	6	6
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	-	-	6	6	6	7	7	8
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	-	-	7	7	8	9	9	10
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	-	-	5	5	6	7	7	8
		Ta <= 15°C	min	-	-	-	-	4	4	5	5	6	7

PP (DVS 2207-11)

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	-	4,8	5,4	6,2	6,9	7,7	8,6	9,6
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	-	1815	2277	2974	3764	4647	5847	7261
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	-	4	4	6	7	9	11	14
SDR	Bead size		mm	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
26	p2: Heating pressure		bar	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	t2: Heating time		sec	-	-	-	56	63	72	80	88	98	109
	t3: Change over time		sec	-	-	-	5	5	6	6	6	6	7
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	-	6	6	7	7	8	8	9
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	-	7	8	8	9	10	11	13
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	-	5	6	7	7	8	9	10
		Ta <= 15°C	min	-	-	-	4	5	5	6	6	7	8

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	-	6,3	7,1	8,0	9,1	10,2	11,4	12,8	14,2
	A: Fusion surface		mm^2	-	-	2037	2631	3300	4310	5455	6734	8523	10522
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	-	4	5	6	8	11	13	17	21
SDR	Bead size		mm	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17,6	p2: Heating pressure		bar	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2
	t2: Heating time		sec	-	-	73	82	91	104	116	128	143	157
	t3: Change over time		sec	-	-	6	6	6	6	7	7	7	8
	t4: Pressure build-up time		sec	-	-	7	7	8	9	10	10	12	13
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	-	9	10	11	12	13	15	16	18
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	-	7	8	8	9	10	11	13	14
		Ta <= 15°C	min	-	-	5	6	7	7	8	9	10	11

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	-	8,2	10,0	11,4	12,7	14,6	16,4	18,2	20,5	22,7
	A: Fusion surface		mm^2	-	2103	3142	4057	5089	6669	8412	10385	13144	16227
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	-	4	6	8	10	13	16	20	26	32
SDR	Bead size		mm	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
11	p2: Heating pressure		bar	-	1	1	1	1	1	2	2	3	3
	t2: Heating time		sec	-	94	113	128	142	161	179	198	220	241
	t3: Change over time		sec	-	6	7	7	7	8	8	9	9	10
	t4: Pressure build-up time		sec	-	8	9	10	12	13	15	16	18	20
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	-	11	13	15	16	19	21	23	26	28
		15°C < Ta <= 25°C	min	-	9	10	11	13	14	16	17	19	21
		Ta <= 15°C	min	-	7	8	9	10	11	12	13	15	17

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	8,4	10,1	12,3	14,0	15,7	17,9	20,1	22,4	25,2	27,9
	A: Fusion surface		mm^2	1758	2535	3775	4882	6131	7991	10097	12498	15818	19467
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	3	5	7	10	12	16	20	25	31	38
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0
9	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
	t2: Heating time		sec	96	114	138	155	173	195	216	238	264	287
	t3: Change over time		sec	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12
	t4: Pressure build-up time		sec	8	9	11	13	14	16	18	19	21	24
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	11	13	16	18	20	23	25	28	31	34
		15°C < Ta <= 25°C	min	9	10	12	14	15	17	19	21	23	26
		Ta <= 15°C	min	7	8	10	11	12	13	15	16	18	20

PP (DVS 2207-11)

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	10,3	12,3	15,1	17,1	19,2	21,9	24,6	27,4	30,8	34,2
	A: Fusion surface		mm^2	2094	3002	4502	5797	7286	9501	12010	14857	18791	23186
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	4	6	9	11	14	19	24	29	37	45
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
7,4	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5
	t2: Heating time		sec	117	138	166	187	208	233	258	283	311	339
	t3: Change over time		sec	7	7	8	8	9	10	11	11	12	13
	t4: Pressure build-up time		sec	10	11	14	15	17	19	21	23	26	29
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	13	16	19	22	24	27	30	34	38	42
		15°C < Ta <= 25°C	min	10	12	15	16	18	20	23	25	28	31
		Ta <= 15°C	min	8	10	11	13	14	16	18	20	22	25

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	12,5	15,0	18,3	20,8	23,3	26,6	29,0	33,2	37,4	-
	A: Fusion surface		mm^2	2454	3534	5280	6818	8552	11148	13757	17397	22042	-
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	5	7	10	13	17	22	27	34	43	-
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	-
6	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	1	2	2	3	3	4	-
	t2: Heating time		sec	140	165	199	223	246	276	296	331	365	-
	t3: Change over time		sec	7	8	9	10	10	11	12	13	14	-
	t4: Pressure build-up time		sec	11	14	16	18	20	23	25	29	32	-
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	16	19	23	26	29	33	36	41	45	-
		15°C < Ta <= 25°C	min	12	15	17	20	22	25	27	31	34	-
		Ta <= 15°C	min	10	11	14	15	17	19	21	24	27	-

	Ø: Pipe outer diameter		mm	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
	e: Wall thickness		mm	15,1	18,1	22,1	25,1	28,1	32,1	36,1	-	-	-
	A: Fusion surface		mm^2	2842	4088	6103	7878	9878	12898	16320	-	-	-
	p1/p5: Equalization/fusion pressure		bar	6	8	12	15	19	25	32	-	-	-
SDR	Bead size		mm	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	-	-	-
5	p2: Heating pressure		bar	1	1	1	2	2	3	3	-	-	-
	t2: Heating time		sec	166	197	235	263	288	321	355	-	-	-
	t3: Change over time		sec	8	9	10	11	12	13	14	-	-	-
	t4: Pressure build-up time		sec	14	16	19	21	24	28	31	-	-	-
	t5: Cooling time	Ta <= 40°C	min	19	23	28	31	34	39	44	-	-	-
		15°C < Ta <= 25°C	min	15	17	21	23	26	30	33	-	-	-
		Ta <= 15°C	min	11	13	16	18	21	23	26	-	-	-

Worldwide at home

Our sales companies and representatives
ensure local customer support in over 100 countries

www.gfps.com

Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61 (0) 2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Austria
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Georg Fischer Fittings GmbH
3160 Traisen
Phone +43 (0) 2762 90300
fittings.ps@georgfischer.com
www.fittings.at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32 (0) 2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

China
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Shanghai 201319
Phone +86 21 3899 3899
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Chinaust Plastics Corp. Ltd.
Songlindian, Zhuozhou city,
Hebei province, China, 072761
Phone +86 312 395 2000
Fax +86 312 365 2222
chinaust@chinaust.com
www.chinaust.com.cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0) 9 586 58 25
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen
Phone +49 (0) 7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Georg Fischer TPA S.r.l.
IT-16012 Busalla (GE)
Phone +39 010 962 47 11
tpa.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Japan
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka,
Phone +81 (0) 6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Korea
Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Phone +82 31 8017 1450
Fax +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Middle East
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gss.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

Georg Fischer Waga N.V.
NL-8160 AG Epe
Phone +31 (0) 578 678 378
waga.ps@georgfischer.com
www.waga.nl

New Zealand
Georg Fischer Ltd
13 Jupiter Grove, Upper Hutt 5018
PO Box 40399, Upper Hutt 5140
Phone +64 (0) 4 527 9813
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud
Phone +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy
Phone +48 (0) 22 31 31 0 50
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Romania
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Russia
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow 125047
Phone +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
11 Tampines Street 92, #04-01/07
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

USA/Caribbean
Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1 (714) 731 88 00
Toll Free 800/854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfpiping.com

Georg Fischer Central Plastics LLC
Shawnee, OK 74801
Phone +1 (405) 273 63 02
gfcentral.ps@georgfischer.com
www.centralplastics.com

Vietnam
George Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, Ba Dinh District, Hanoi
Phone +84 4 3715 3290
Fax +84 4 3715 3285

International
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 (0) 52 631 30 03
Fax +41 (0) 52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Tables_250_Eng_Ger_Fra_rev06.doc
Code no.: 790151174-6
Georg Fischer Omicron S.r.l.
Via Enrico Fermi, 12
I 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) – Italy